

Hydr. **BBBCE020**

Datum: 15.02.2018

Verbindungshinweise /
Notice / Nota / Remarque:

Name: HATI

Achtung! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!
Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare lo schema dettagliato!
Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!


Blatt: 1

Version: 00

Datei: BBBCE020.dwg

Hoval

Thermalia® Twin
Klemmen / Terminals / Morsetti / Bornes

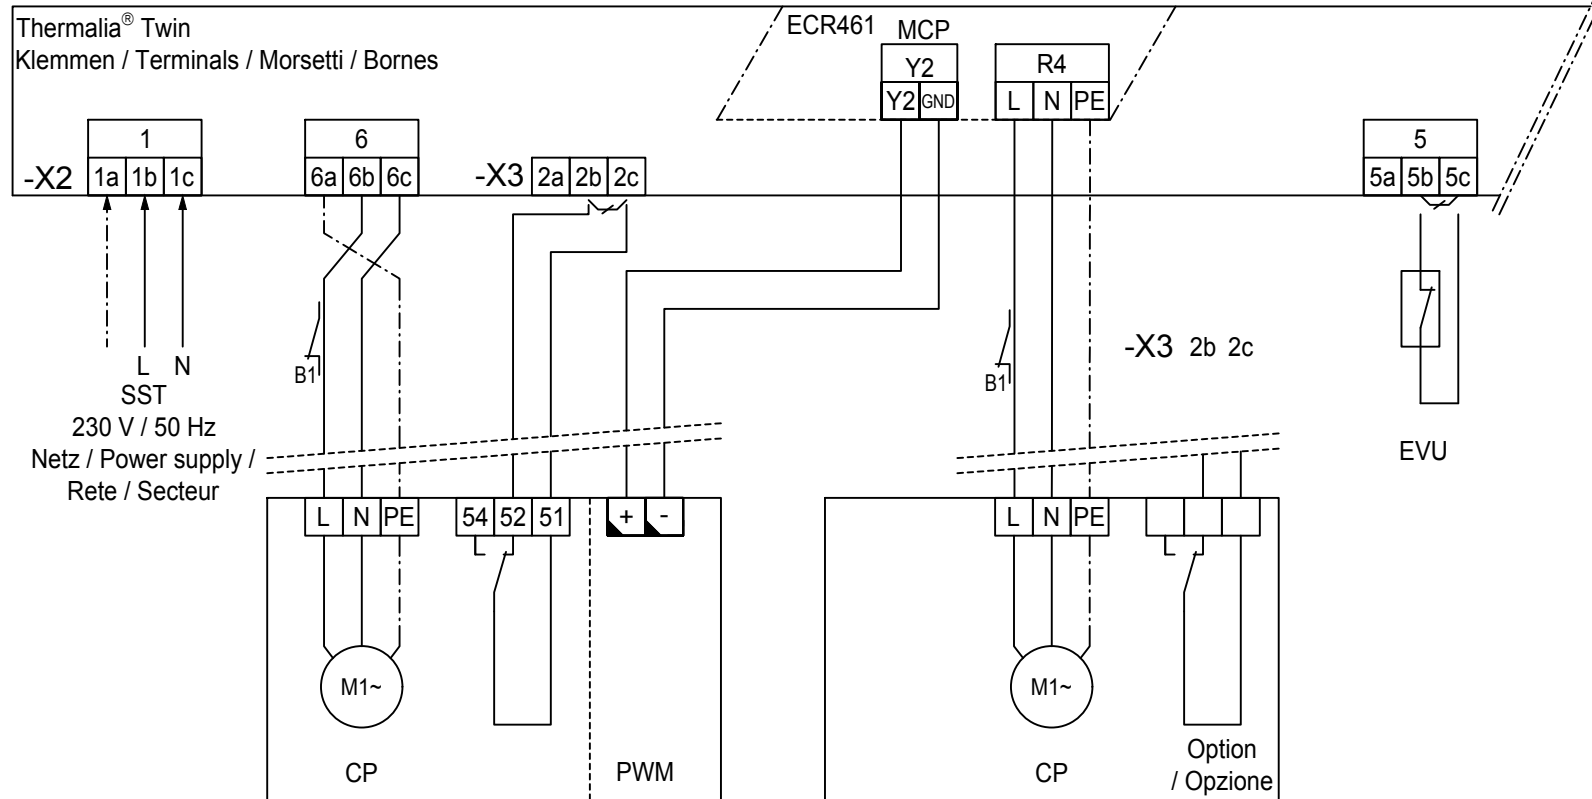

230 V / 50 Hz
Netz / Power supply /
Rete / Secteur

CP Variante drehzahlregelt / Variant speed regulated /
Variante modulante / Variante à vitesse réglée

CP Variante ungeregelt / Variant unregulated /
Variante non regolata / Variante pas à vitesse réglée

E1 BBBCE020

Datum: 15.02.2018
Name: HATI
Version: 00
Datei: BBBCE020.dwg

Verbindungshinweise /
Notice / Nota / Remarque:


Achtung! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!
Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare lo schema dettagliato!
Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!

Hoval


Blatt: 1

Thermalia® Twin
Klemmen / Terminals / Morsetti / Bornes


ECR461
MMWQ
Y1
Y1 GND

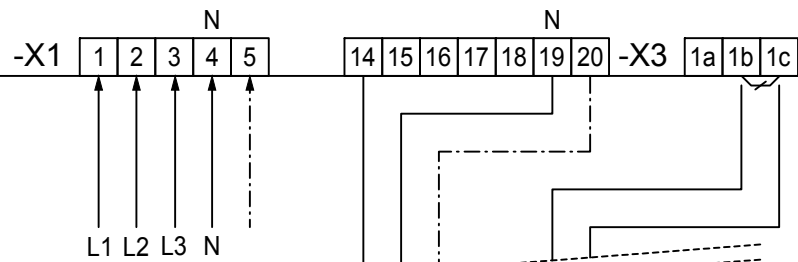


HST
3x400 V / 50 Hz
Netz / Power supply /
Rete / Secteur

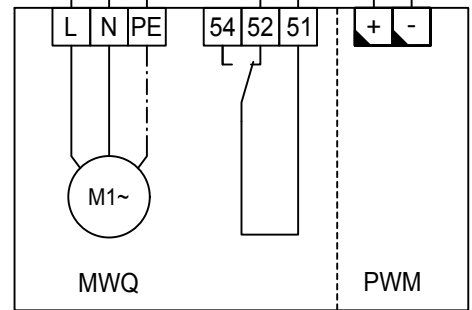

MWQ Variante drehzahleregelt / Variant speed regulated /
Variante modulante / Variante à vitesse réglée

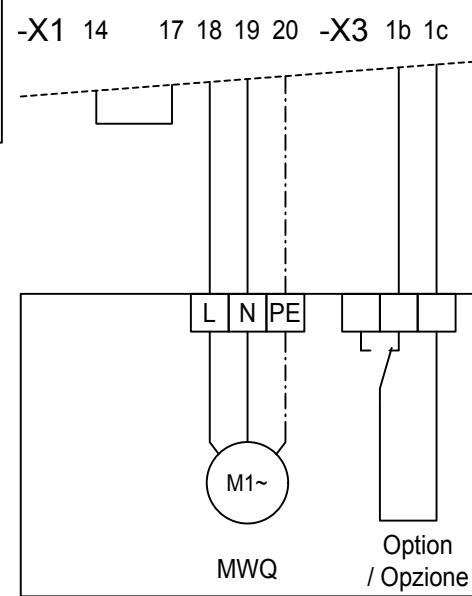

MWQ Variante unregelt / Variant unregulated /
Variante non regolata / Variante pas à vitesse réglée

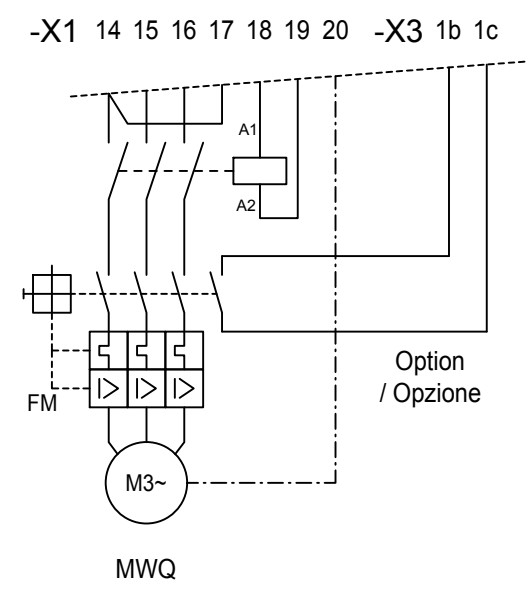

MWQ Variante unregelt / Variant unregulated /
3x400V Variante non regolata / Variante pas à vitesse réglée

E2 BBBCE020


Datum: 15.02.2018
Name: HATI
Version: 00
Datei: BBBCE020.dwg

Verbindungshinweise /
Notice / Nota / Remarque:

Achtung! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!
Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare lo schema dettagliato!
Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!



Blatt: 1

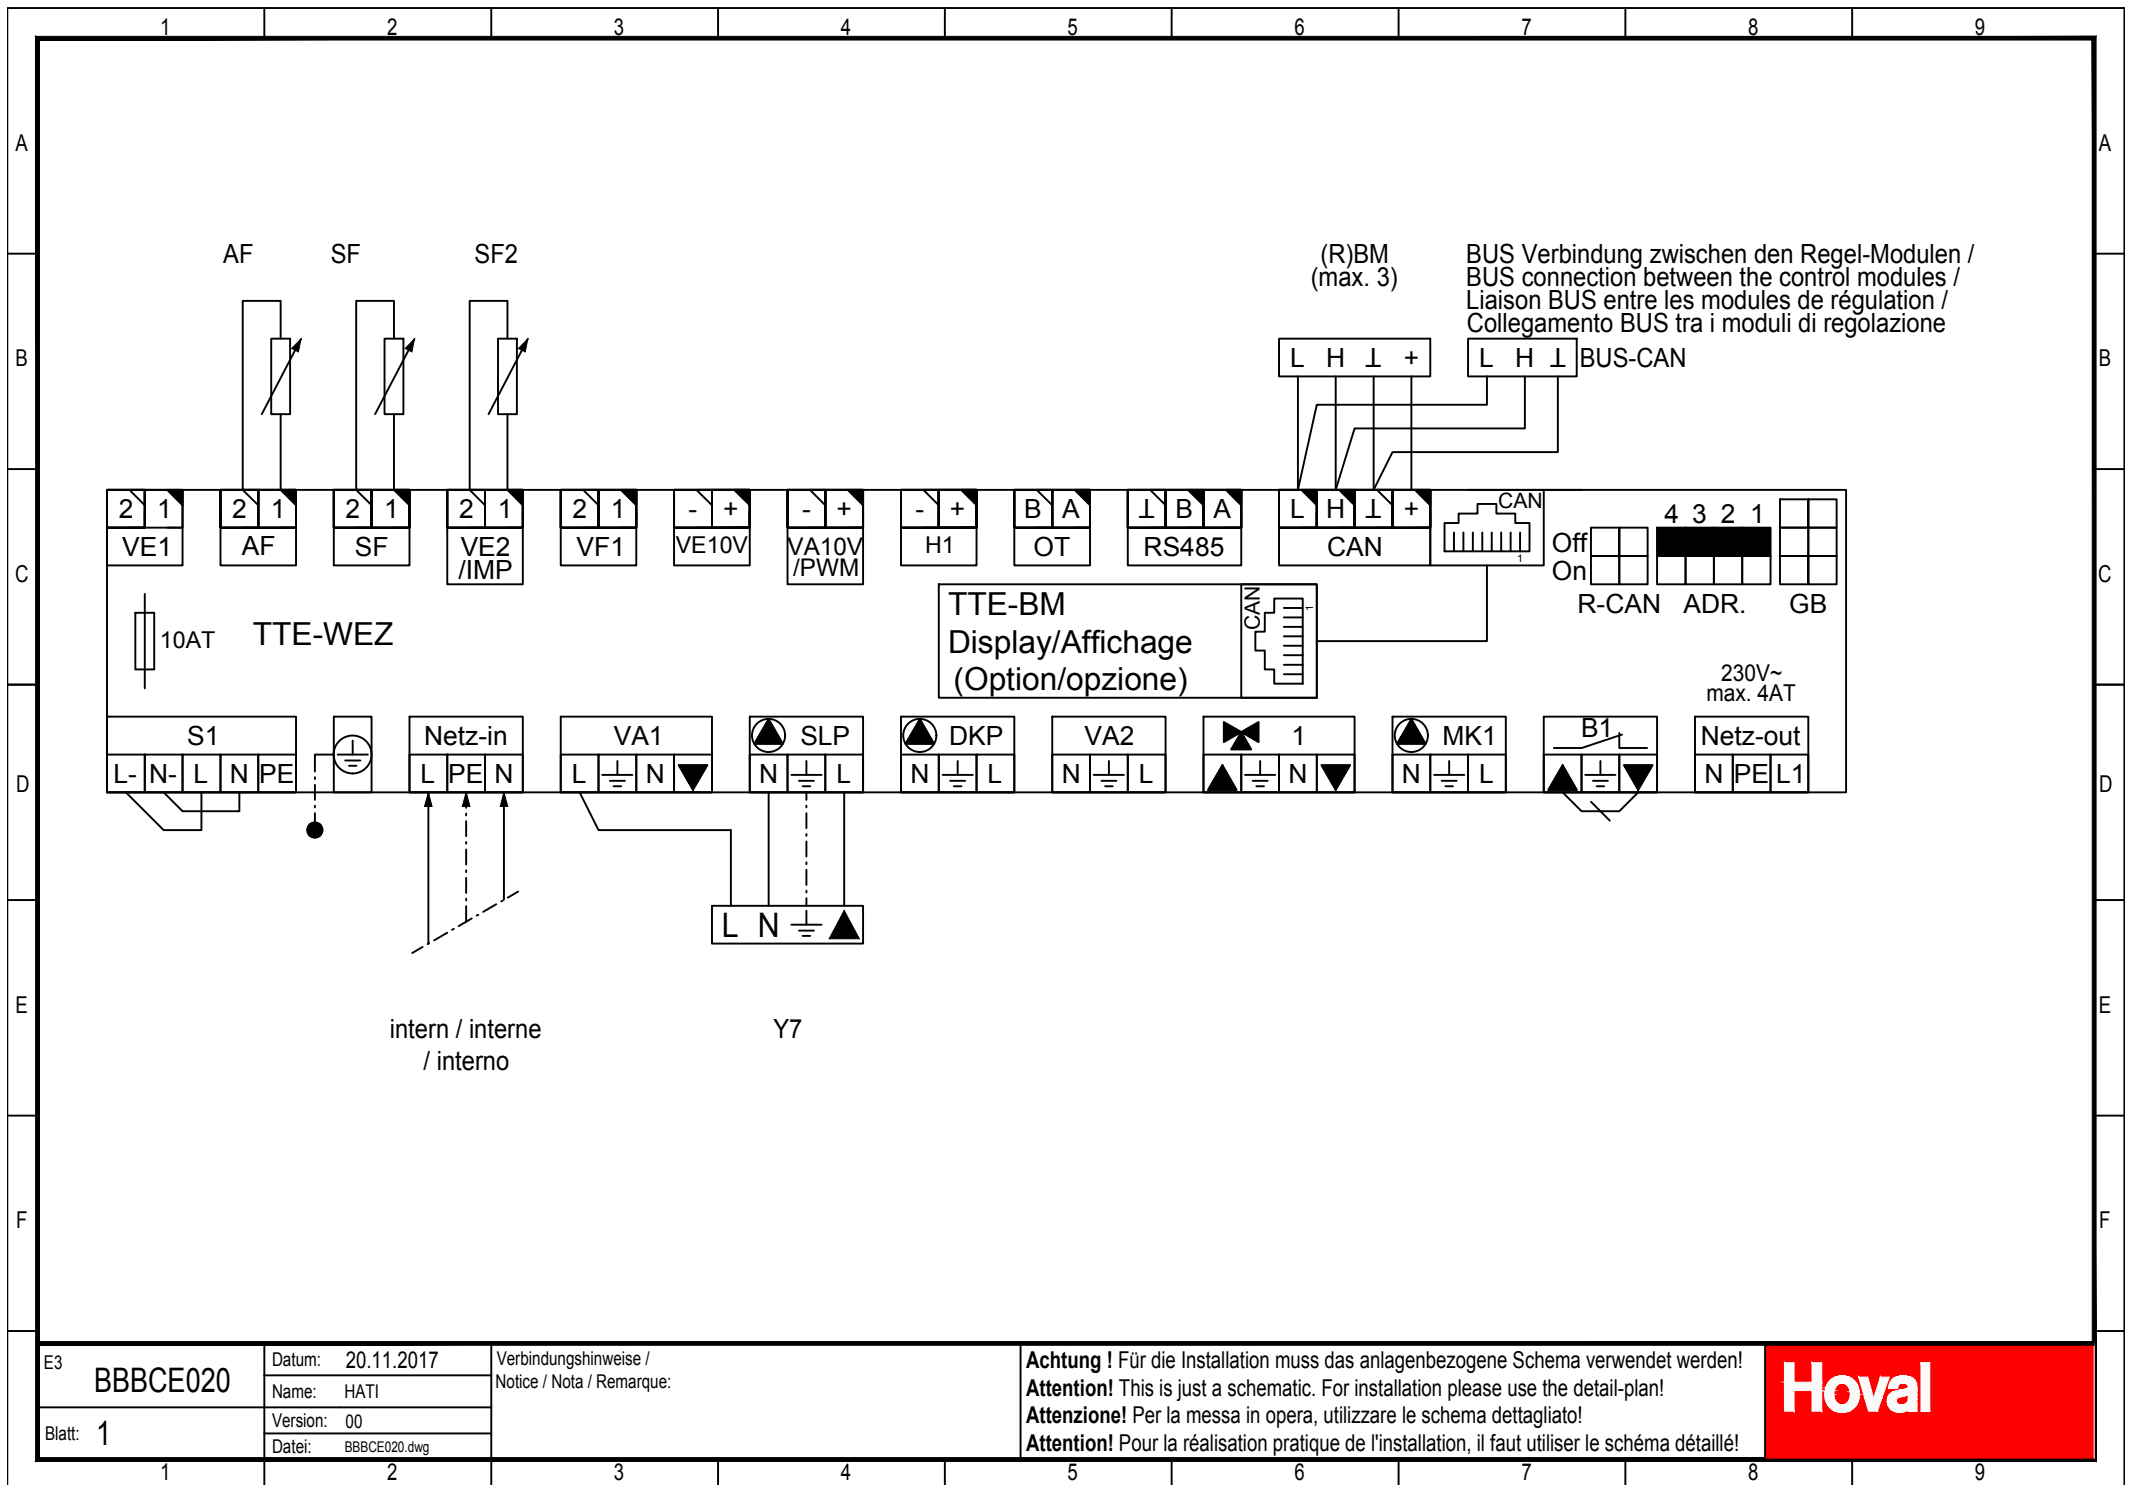

intern / interne
/ interno

Y7

E3 BBBCE020 Blatt: 1	Datum: 20.11.2017	Verbindungshinweise / Notice / Nota / Remarque:
	Name: HATI	
	Version: 00	
	Datei: BBBCE020.dwg	

Achtung! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!
Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare lo schema dettagliato!
Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!



	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	R-CAN		DE: Zum Schluss Buskonfiguration mittels IBN-Assistent speichern (ohne angeschlossenem SGW)								
	On	On	GB: At the end, save the bus configuration using the start-up wizard (without a connected service technician gateway)								
			Modul	FR: À la fin, sauvegarder la configuration bus à l'aide de l'assistant de mise en service (sans passerelle du technicien de maintenance connectée)							
		Adr.	IT: Alla fine, salvare la configurazione bus mediante l'assistente alla messa in funzione (senza gateway per tecnici dell'assistenza collegato)								
B	TTE - WEZ (1)								TTE-(R)BM		
	Allgemein / General / Généralités / Generalità				Wärmeerz. / Heat Gener. / Generatore / Chaudiere				TTE - BM (WEZ)		
	Allgemein / General / Généralités / Generalità				Wärmeerz. / Heat Gener. / Generatore / Chaudiere				Adr.	1	IBN
	Konfiguration / Configuration / Configuration / Configurazione				Parameter / Parameter / Paramètres / Parametro				Modul	TTE-WEZ	IBN
	04-077	1			10-031	62 / 67	°C.		TTE - RBM (HK1)		
	Heizkreis / Heat. Circuit / Circ. chauff. / Circuito risc.				Automat / Autom.device / Automate / Unità automatica				Adr.	17	IBN
	Heizkreis 1 / Heat. Circuit 1 / Circ. chauff. 1 / Circuito risc. 1				ECR461				Modul	TTE-WEZ	IBN
	Heiz-Kennlinie / Heating-Characteristic / Chauff.-caractéristique / Riscald.-caratteristica				Applikation/ Application/ Application/ Applicazione						
	03-012			°C.	System / System / Système / Sistema						
	03-013			°C.	33-282						
C	03-001			°C.	0-10V Ausgänge / 0-10V outputs / Sorties 0-10V / Uscite a 0-10V						
	07-008			°C.	35-337			%			
	Warmwasser / Hot water / Eau chaude / Acqua calda				35-350	0		K			
	Warmwasser 1 / Hot water 1 / Eau chaude 1 / Acqua calda 1				35-357			%			
	Konfiguration / Configuration / Configuration / Configurazione										
D	30-050	5		SF2=VE2							
	Parameter / Parameter / Paramètres / Parametro										
	05-005	2									
	05-003	0.5	min								
	05-011	2									
	05-057			°C.							
E											
F											
Para1	BBBCE020		Datum: 15.02.2018		Verbindungshinweise / Notice / Nota / Remarque:		Achtung ! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!		Hoval		
			Name: HATI				Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!				
Blatt: 1			Version: 00				Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare lo schema dettagliato!				
			Datei: BBBCE020.dwg				Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		