

# TransShare Anfrageformular

## Standarddesign.

### Anlage

Objekt \_\_\_\_\_

Kunde \_\_\_\_\_

Angebotsnummer \_\_\_\_\_ Aussendienst \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

### Aufbau Energieverteiler TransShare



**Heizkreise**  
Bitte Art und die Nummer des Heizkreises an der entsprechenden Position eintragen, z.B.

DLK	DLK	MHK	MHK dB
1	1	2	1

Reihenfolge der Heizkreise wird bei Auftrag definiert.

### Heizkreise und Einspeisung

Heizkreis Anzahl in Standarddesign	Direktladeheizkreis DLK		Direktheizkreis DHK		Mischerheizkreis MHK					Mischerheizkreis dB (direkte Beimischung) MHK dB					Einspeisung
	1	2	1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
<b>Basis</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Comfort</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Premium</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Heizung

• Radiator

• Fussbodenheizung

### Leistung

• kW .....

### Temperatur Heizkreis

• Vorlauf °C .....

• Rücklauf °C .....

### Pumpe Heizkreis

• Druckverlust Hausanlage \* mbar .....

### Wärmezähler \*\* (nur Premium)

• Q<sub>p</sub> m<sup>3</sup>/h .....

• 230 V

• Batterie

\* Sind keine Werte eingetragen, werden folgenden Defaultwerte verwendet:  
- Radiatorenheizung: 300 mbar  
- Fussbodenheizung 400 mbar  
\*\* Passstück für Wärmezähler




**Einspeisung Anschluss**  seitlich  oben



Position links

rechts

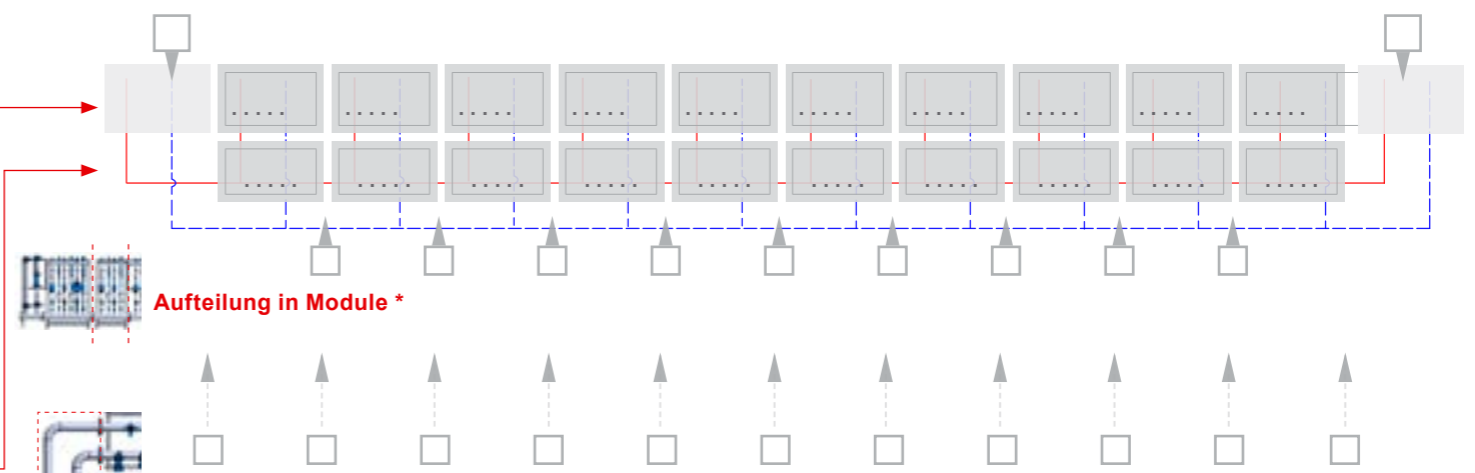

Aufteilung in Module \*

Position Eckmodul

### Regelung

TopTronic® E

TopTronic® E-FW


### Schaltschrank

• ja / nein  /

### Verdrahtung

• ja / nein  /

### \* Mögliche Module

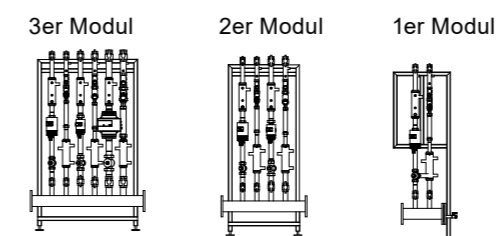

### Dämmung

• EPP 50 %

• EPP 100 %

• ohne

### Lieferung

• geteilte Anlieferung (Module)

• Kompletter Verteiler

Wenn die Modulgröße nicht angegeben wird, entscheidet das Werk über die Aufteilung in Module.